


R2

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

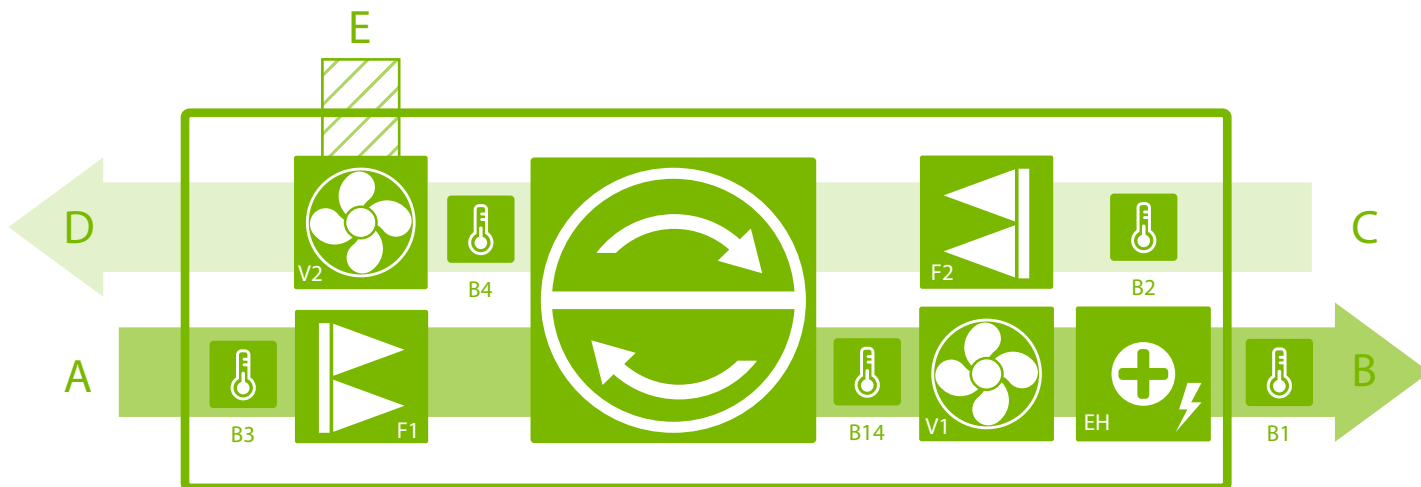

L2

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



A  
B  
C  
D  
E

Iš lauko imamas oras / Outdoor intake / Наружный воздух

Tiekiamas oras / Supply air / Приточный воздух

Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air / Вытяжной воздух с помещения

Išmetamas oras / Exhaust air / Удаляемый воздух

Papildomas ištraukimas / Additional extract / Дополнительная вытяжка



Rotorinis rekuperatorius / Rotary heatexchanger / Ротационный теплоутилизатор



Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor / Датчик приточной температуры

B1



Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor / Датчик вытяжной температуры

B2



Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor / Датчик наружной температуры

B3



Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust temperature sensor / Датчик температуры удаляемого воздуха

B4



Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus / Temperature sensor after exchanger / Датчик температуры после рекуператора

B14



Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan / Вентилятор приточного воздуха

V1



Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan / Вентилятор вытяжного воздуха

V2



Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical preheater / Электрический преднагреватель

EH1



Elektrinis šildytuvas / Electrical heater / Электрический нагреватель

EH



Lauko oro filtras / Outdoor air filter / Фильтр наружного воздуха

F1



Patalpos oro filtras / Extract air filter / Фильтр вытяжного воздуха

F2