


R1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ



L1

APŽIŪROS PUSĖ  
INSPECTION SIDE  
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

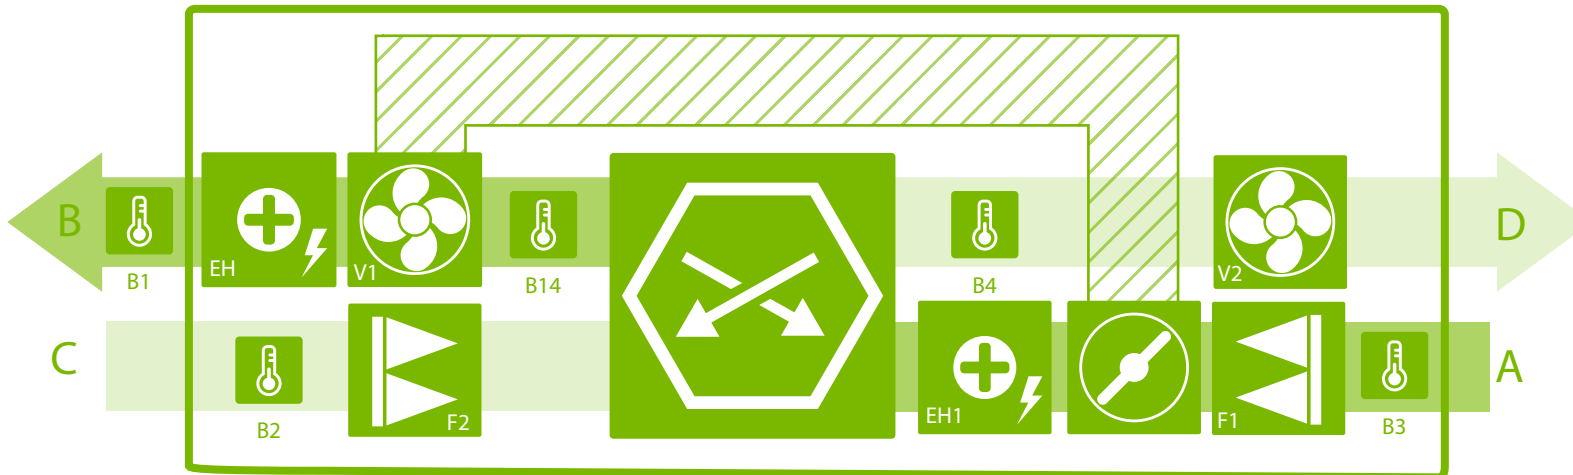

- A** Iš lauko imamas oras / Outdoor intake / Наружный воздух
- B** Tiekiamas oras / Supply air / Приточный воздух
- C** Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air / Вытяжной воздух с помещения
- D** Išmetamas oras / Exhaust air / Удаляемый воздух
-  Priešrovinis rekuperatorius / Counterflow heatexchanger / Противоточный рекуператор
-  Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor / Датчик приточной температуры  
B1
-  Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor / Датчик вытяжной температуры  
B2
-  Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor / Датчик наружной температуры  
B3
-  Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust temperature sensor / Датчик температуры удаляемого воздуха  
B4
-  Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus / Temperature sensor after exchanger / Датчик температуры после рекуператора  
B14
-  Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper / Заслонка обходного воздуха
-  Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan / Вентилятор приточного воздуха  
V1
-  Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan / Вентилятор вытяжного воздуха  
V2
-  Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical preheater / Электрический преднагреватель  
EH1
-  Elektrinis šildytuvas / Electrical heater / Электрический нагреватель  
EH
-  Lauko oro filtras / Outdoor air filter / Фильтр наружного воздуха  
F1
-  Patalpos oro filtras / Extract air filter / Фильтр вытяжного воздуха  
F2